

人体红外感应模组
(型号: SM04-IRA-P01)

使用说明书

版本号: 1.5
实施日期: 2021.9.24



成都盛瑟传感技术有限公司
Chengdu Sensor Technology Co., Ltd.

电话: 028-81754886

邮箱: sensored@163.com

网址: <https://www.sensorcd.com>

第1页共9页

成都盛瑟传感技术有限公司

声明

本说明书版权属成都盛瑟传感技术有限公司（以下称本公司）所有，未经书面许可，本说明书任何部分不得复制、翻译、存储于数据库或检索系统内，也不可以电子、翻拍、录音等任何手段进行传播。

感谢您使用盛瑟传感的系列产品。为使您更好地使用本公司产品，减少因使用不当造成的产品故障，使用前请务必仔细阅读本说明书并按照所建议的使用方法进行使用。如果您不依照本说明书使用或擅自去除、拆解、更换传感器内部组件，本公司不承担由此造成的任何损失。

您所购买产品的颜色、款式及尺寸以实物为准。

本公司秉承科技进步的理念，不断致力于产品改进和技术创新。因此，本公司保留任何产品改进而不预先通知的权力。使用本说明书时，请确认其属于有效版本。同时，本公司鼓励使用者根据其使用情况，探讨本产品更优化的使用方法。

请妥善保管本说明书，以便在您日后需要时能及时查阅并获得帮助。

成都盛瑟传感技术有限公司

一、产品描述

数字热释电传感器是将传统热释电传感器的敏感元与信号处理芯片集成化设计，将敏感元与 IC 芯片集成封装到传感器屏蔽罩内部，敏感元通过感应外界人体移动产生的红外信号，以差分输入的方式传送到高精度的数字智能处理芯片进行处理，信号处理完成，传感器直接输出数字信号再搭配外围电路就可以直接使用。

产品特点：

1. 支持宽电压输入（DC3.3-18V 输入）
2. 灵敏度可调（通过电位器和换电阻二种方式可调）
3. 延时时间可调（通过电位器和换电阻二种方式可调）
4. 体积小（18MM*18MM）
5. 数字量输出（0V 和 3.3V）
6. 响应速度快
7. 静态功耗小(微安级)
8. 搭配菲涅尔透镜


二、性能参数

| | |
|---------|----------------|
| 产品型号 | SM04-IRA-P01 |
| 工作电压范围 | DC +3.3V-18V |
| 静态电流 | <20uA |
| 电平输出 | 高 3.3 V /低 0V |
| 触发方式 | 重复触发 |
| 延时时间 | 2.0-3600S(可调) |
| 封锁时间 | 2秒 |
| 电路板外形尺寸 | 18mm*18mm |
| 感应角度 | 125度至138度 |
| 工作温度 | -20℃至+70℃ |
| 感应透镜尺寸 | 直径:13.8mm(默认) |
| 感应距离 | 最大6M, 建议0-4.5M |
| 光敏电阻 | 选择性焊接(默认不焊接) |
| 存储温度 | -40℃至+125℃ |

三、产品尺寸和样式

1. 电位器调节款

直接调节电位器来调节传感器的探测距离和输出的延迟时间(方便)

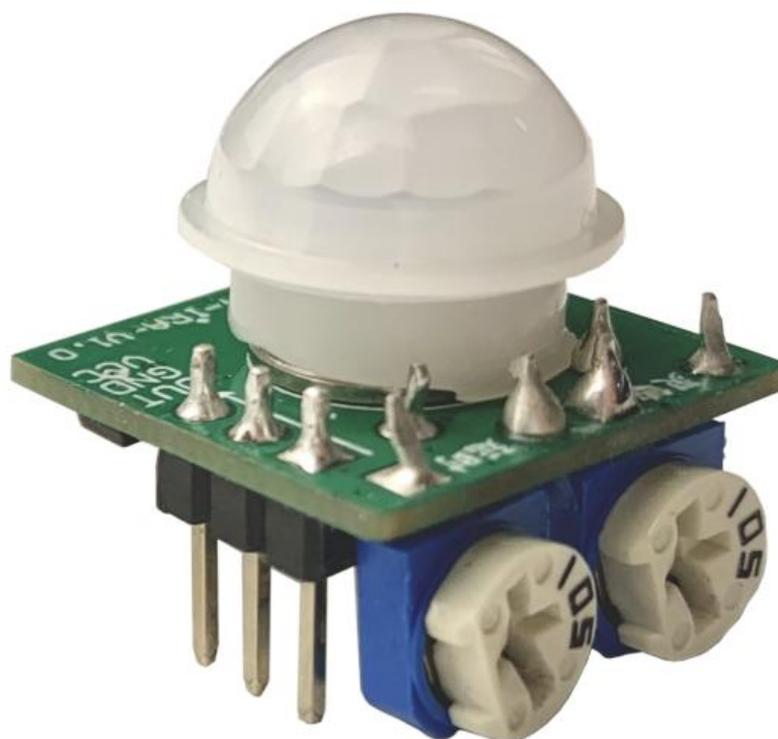


2. 更换电阻款

通过更换R5和R7的电阻来调节传感器的探测距离和输出的延迟时间（比较方便）


电话：028-81754886

邮箱：sensored@163.com


网址：<https://www.sensorcd.com>

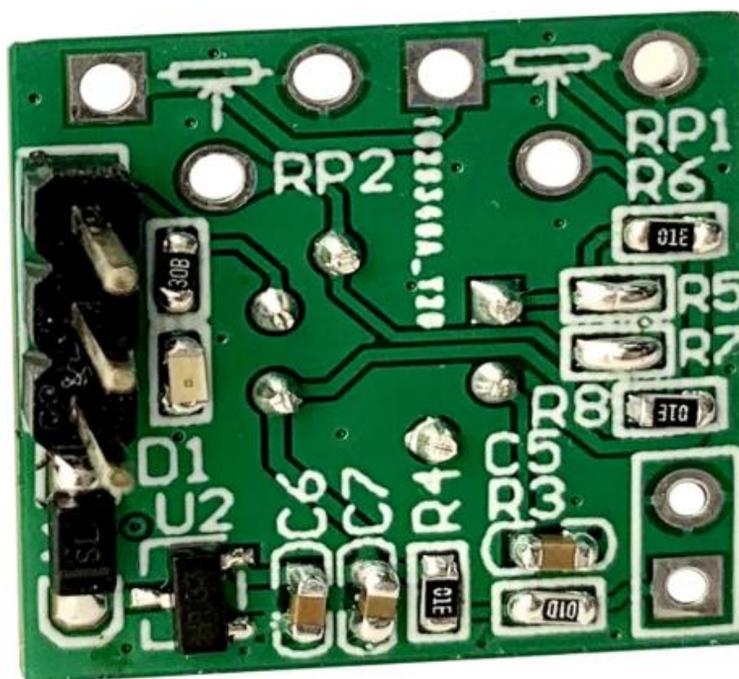

3.模块的尺寸是18MM*18MM高度为20MM

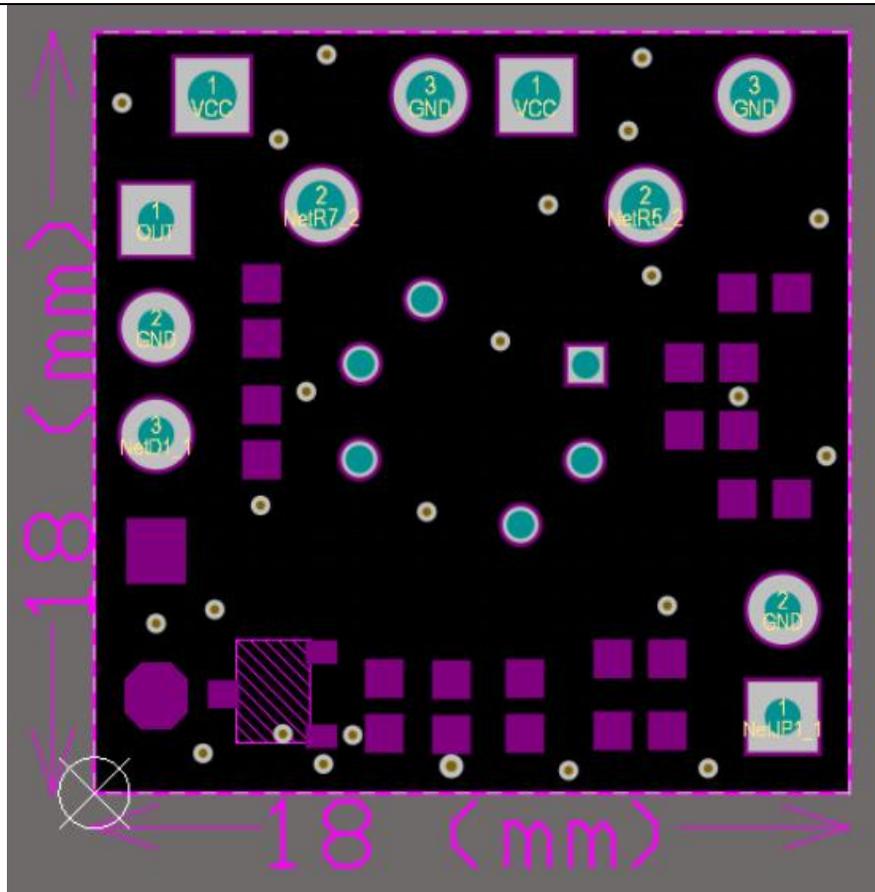

探测范围：（单位：m）

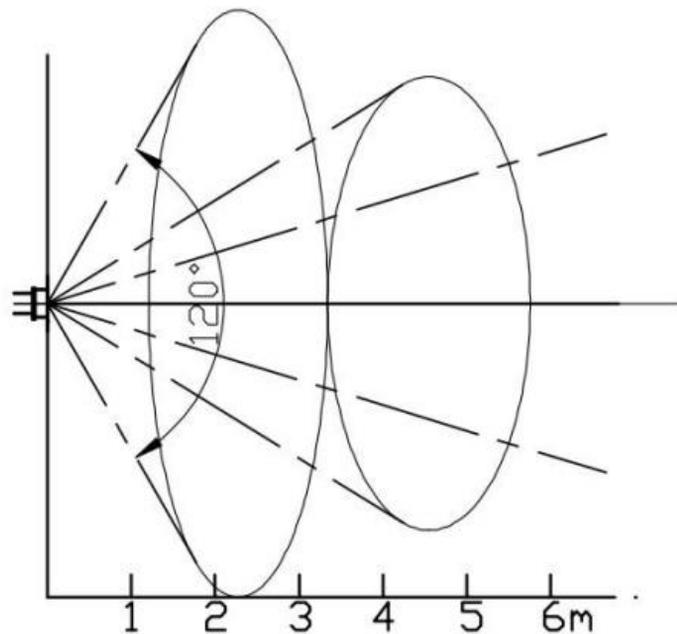

电话：028-81754886

邮箱：sensored@163.com

网址：<https://www.sensorcd.com>

四、硬件连接

电源接口VCC为宽电压电源输入，建议输入电压在3.3V-18V之间。

分别将VCC和GND引脚连接好，OUT引脚可以接示波器或者万用表进行观察。因为是数字量输出，所以为了方便观察输出高低电平就观察位号为D1的指示灯。当灯亮则表示输出高电平，当灯不亮则表示输出低电平。

五、模块说明

1. 人体红外感应模组产品说明

本产品输出的高电平时间可调，2.5秒到1小时，出厂时设定的输出时间是2.5秒，如需更改，可更改一个贴片电阻R7的阻值也可以直接调节电位器RP2进行调节。

封锁时间，2秒，不可调节。

出厂定义为可重复触发，无法变更。

本模块的供电电压是3.3V到18V，极限电压是2.8V到18V。

模块输出时序是：上电后输出高电平2秒，然后变为低电平，进入待机状态。

若更改延时时间，模块上电后输出高电平的时间会相应增长，可理解为上电后进入正常工作状态的启动时间会增长。

装上光敏元件后，白天不工作，晚上工作，不装光敏元件，全天工作（默认是没有安装光敏元件的）。

此模块很灵敏，注意安装位置，尽量避开热源。

本模块灵敏度可调，需更改一个贴片电阻R5的阻值也可以直接调节电位器RP1进行调节。

默认感应距离6米

2. 延时时间调节说明：

| 延时调节电阻R7阻值（1%精度） | 延时时间（单位秒） |
|------------------|-----------|
| 0 | 2.5 |
| 51K | 6 |

电话：028-81754886

邮箱：sensored@163.com

网址：<https://www.sensored.com>

| | |
|------|------|
| 91K | 8 |
| 120K | 10 |
| 180K | 17 |
| 220K | 32 |
| 270K | 47.5 |
| 330K | 62.5 |
| 360K | 122 |
| 430K | 243 |
| 510K | 360 |
| 560K | 480 |
| 580K | 950 |
| 750K | 1865 |
| 910K | 2790 |
| 1M | 3715 |

3.灵敏度调节说明

本模块可通过改变灵敏度调节电阻R5的阻值来实现不同灵敏度。模块默认贴0欧姆电阻,此时模组灵敏度最高,此电阻一端接地,另一端与1M电阻串联接VDD分压此时分压近似于接地,此时灵敏度最高。任何超过VDD/2的电压将会选择最大阈值,这个间值是对PR信号检测的最低的敏感设置,也就是感应距离可能最小。

4.光敏器件装配及感光度微调说明

电路上的预留的光敏元件接口,采用的也是电阻分压的形式,上偏是一个1M电阻接VDD,下偏设有微调电阻串联所要接入的光敏元件,光敏元件的另一脚接地。也可根据需要的环境光线亮度临界点自行选值搭配。

原理是中点电位连接模块内部传感器的使能脚,当此脚电压高于1.5v时,模块处于正常工作状态,低于1.5v时,模块不接收来自外的感应。

5.注意:

人体如果不动,当前的红外线能级辐射当成了环境温度,必须移动一下改变照射区域后,在此产生新的温差产生新的电荷活动。才会感应到变化,人体静止不动时,会输出低电平,当检测到人体运动才会输出高电平。